

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 государственный центр агрохимической службы "Вологодский"  
 АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08

Адрес и место проведения испытаний:  
 160555, Вологодская обл., г.Вологда, с.Молочное, ул.Студенческая, д.11  
 телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2.0041**

от 20 января 2017 года

- |  |  |
|--|--|
| 1. Заявитель   | МУП ЖКХ "Федотово"   |
| 2. Адрес заявителя                                     | Вологодская обл., Вологодский р-н., пос. Федотово, дом №32   |
| 3. Изготовитель  |  |
| 4. Адрес изготовителя                                  |  |
| 5. Наименование продукции                              | Вода водопроводная, внутренняя сеть. Жилой дом №6 участок Федотово. Проба №2.  |
| 6. Регистрационный номер                               | 2.0041   |
| 7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД | СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. |
|  | Отбор выполнен заказчиком  |
| 8. Дата отбора пробы                                   | 17 января 2017 г.  |
| 9. Дата получения образца                              | 17 января 2017 г.  |
| 10. Период проведения испытаний                        | с 17 января 2017 г. по 20 января 2017 г.   |
| 11. Описание пробы                                     | проба объемом 0,5 л в пластиковой емкости и 0,5 л в стеклянной емкости.  |
| 12. Основание проведения испытаний                     | Договорные работы  |

**Результаты испытаний**


№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
<b>Микробиологические показатели:</b>						
1	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	отсутствие
2	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	отсутствие
3	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см <sup>3</sup>	менее 1	-	не более 50
<b>Органолептические показатели:</b>						
4	Мутность	ПНД Ф 14.1.2:4.213-05	ЕМФ	2,1	±0,4	не более 2,6
5	Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	7,7	±2,3	не более 20
6	Запах	ГОСТ 3351-74	балл	0	-	не более 2

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Ответственный за оформление протокола испытаний Кор /Ю.В.Коричева/

Начальник испытательной лаборатории Павшедная /О.Л. Павшедная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории. Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.

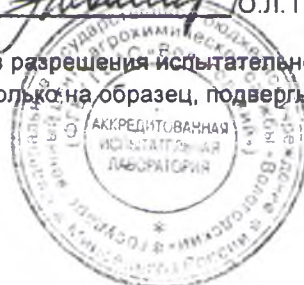













ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ  
 Федеральное государственное бюджетное учреждение  
 государственный центр агрохимической службы "Вологодский"  
**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**  
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ПЧ08

Адрес и место проведения испытаний:  
 160555, Вологодская обл., г.Вологда, с.Молочное, ул.Студенческая, д.11  
 телефон: (8172) 52-54-59, т/факс: (8172) 52-55-32, 52-54-59, e-mail: gcas@vologda.ru

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 2.2746**

от 14 декабря 2016 года

- |  |  |
|--|--|
| 1. Заявитель   | МУП ЖКХ "Федотово"   |
| 2. Адрес заявителя                                     | Вологодская обл., Вологодский р-н., пос. Федотово, дом №32   |
| 3. Изготовитель  |  |
| 4. Адрес изготовителя                                  |  |
| 5. Наименование продукции                              | Вода водопроводная (горячая), место отбора жилой дом №25, проба №5   |
| 6. Регистрационный номер                               | 2.2746   |
| 7. Испытания проводятся на соответствие требованиям НД | СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. |
|  | заказчиком   |
| 8. Дата отбора пробы                                   | 6 декабря 2016 г.  |
| 9. Дата получения образца                              | 6 декабря 2016 г.  |
| 10. Период проведения испытаний                        | с 6 декабря 2016 г. по 14 декабря 2016 г.  |
| 11. Описание пробы                                     | Проба объемом 0,5 л и 1,0 л в стеклянной бутылке, 0,5 л в пластиковой емкости  |
| 12. Основание проведения испытаний                     | Договорные работы  |

**Результаты испытаний**

№	Наименование показателя	НД на метод анализа	Ед. изм	Значения характеристик		
				при испытаниях	погрешности	по НД
<b>Микробиологические показатели:</b>						
1	Термотолерантные колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	отсутствие
2	Общие колиформные бактерии	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	-	отсутствие
3	Общее микробное число	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/см <sup>3</sup>	менее 1	-	не более 50
<b>Неорганические вещества:</b>						
4	Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98	мг/дм <sup>3</sup>	0,26	±0,06	не более 0,3
5	Сероводород	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,002	-	не более 0,003
<b>Органолептические показатели:</b>						
6	Мутность	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	ЕМФ	4,3	±0,9	не более 2,6
7	Цветность	ГОСТ 31868-2012	градус	7,4	±2,2	не более 20
8	Запах	ГОСТ 3351-74	балл	0	-	не более 2

Протокол представлен на 1 странице(ах)

Ответственный за оформление протокола испытаний \_\_\_\_\_ /Ю.В.Коричева/

Начальник испытательной лаборатории \_\_\_\_\_ /О.Л.Павшедная/

Настоящий протокол испытаний не может быть скопирован без разрешения испытательной лаборатории. Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытанию.

